



PAVIMENTO 2

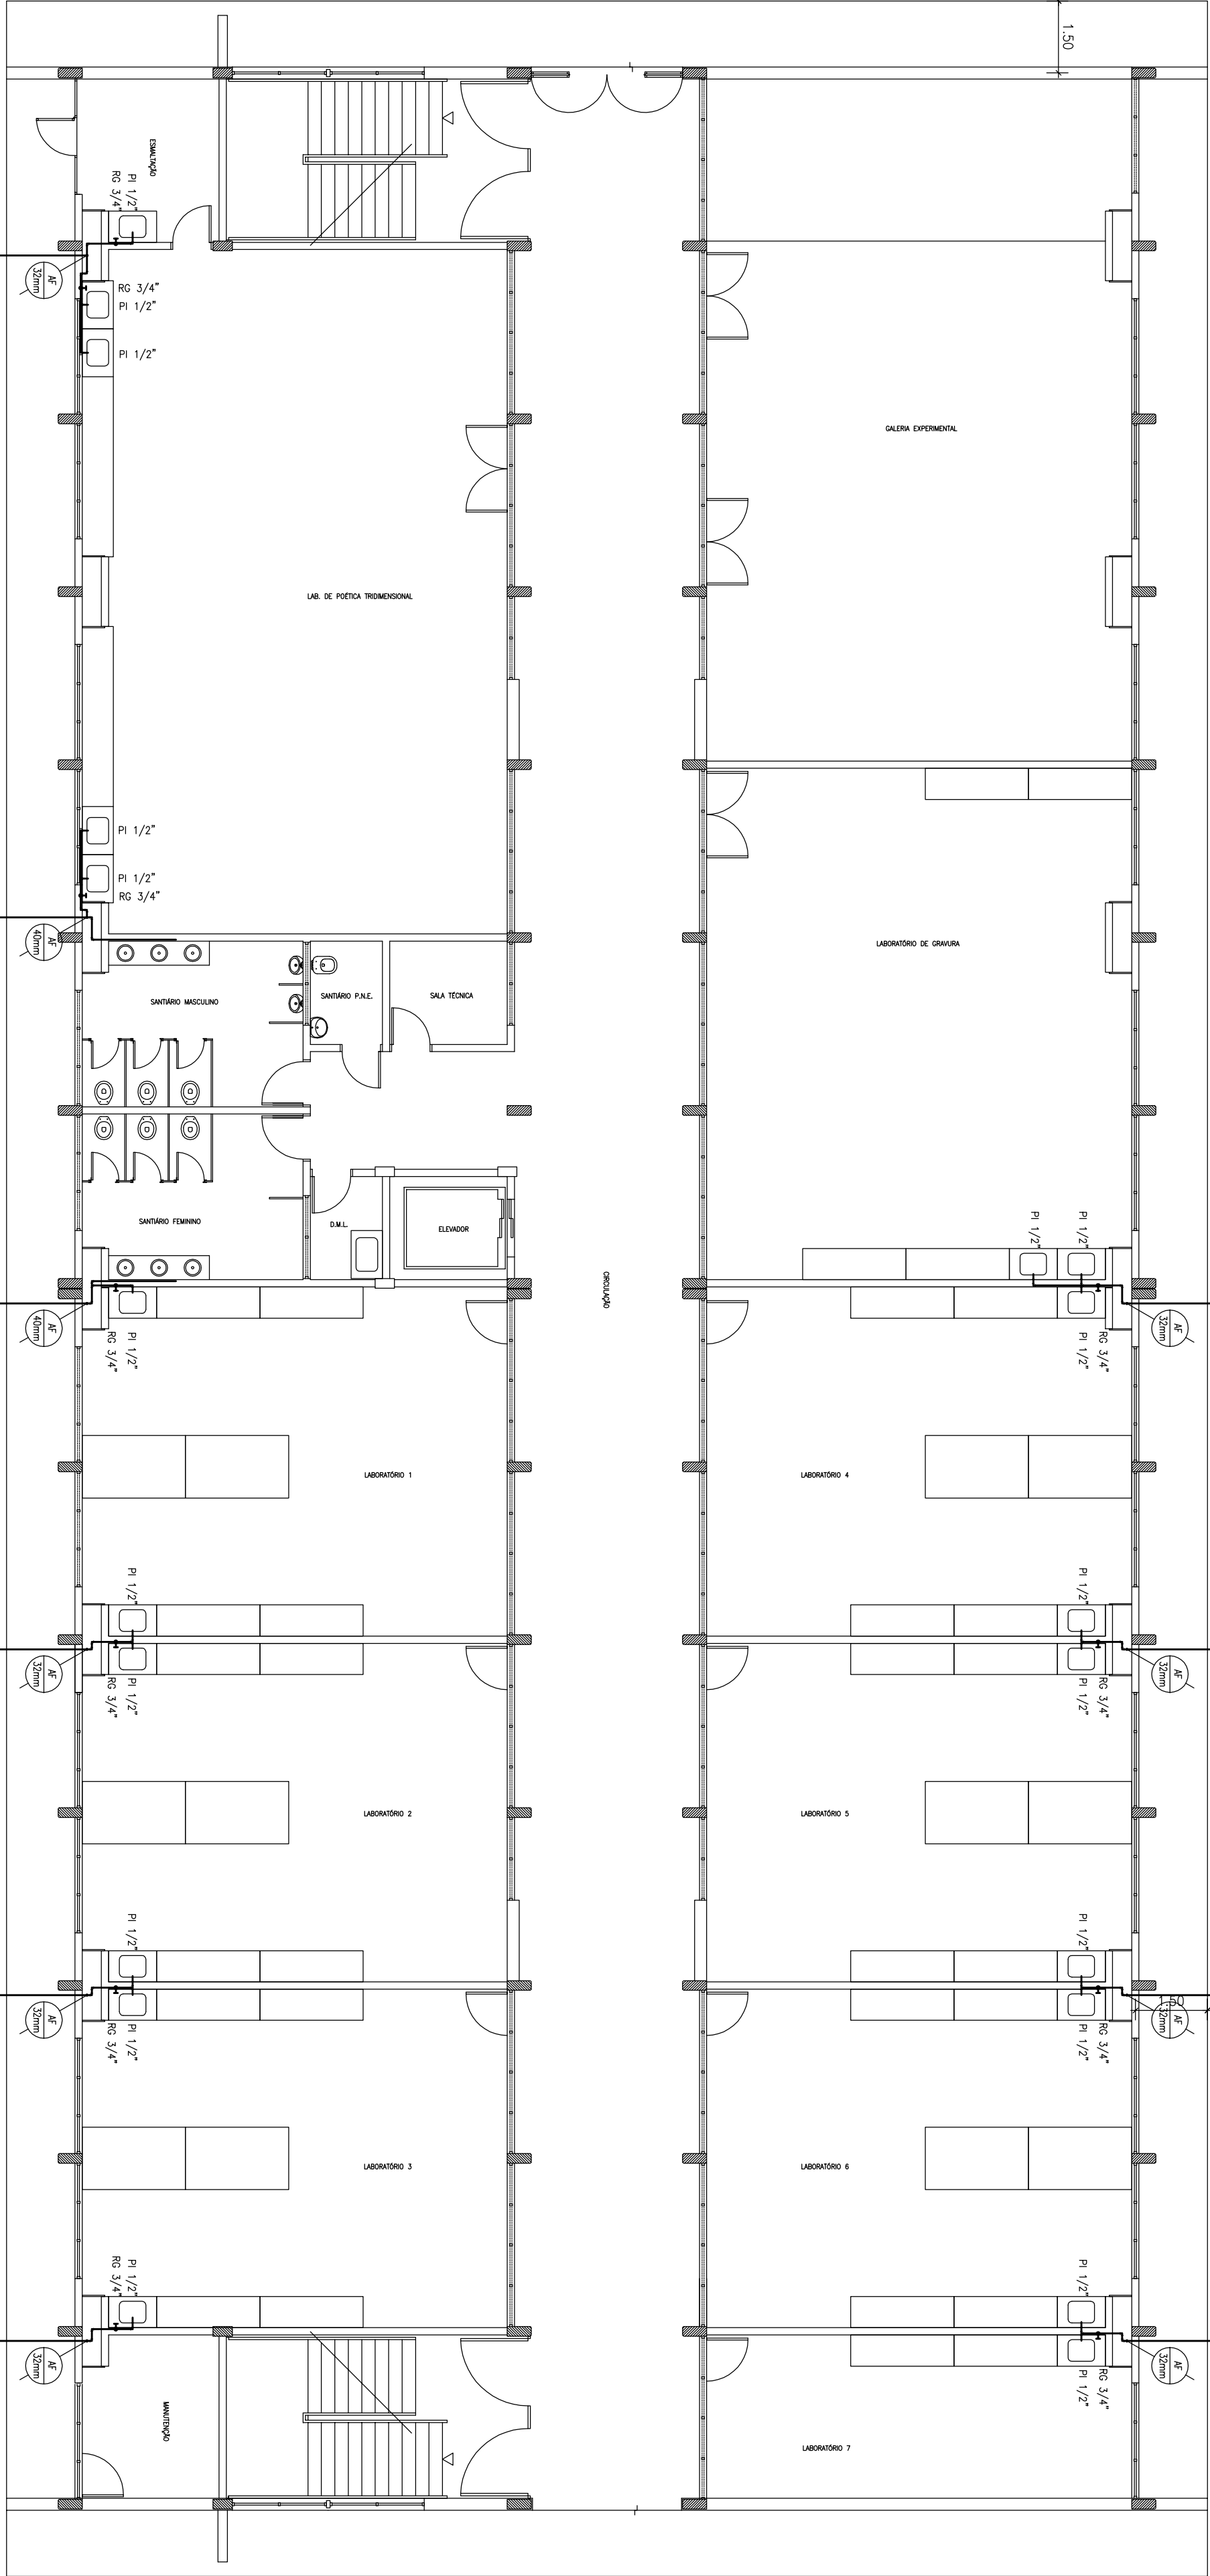

PAVIMENTO 1

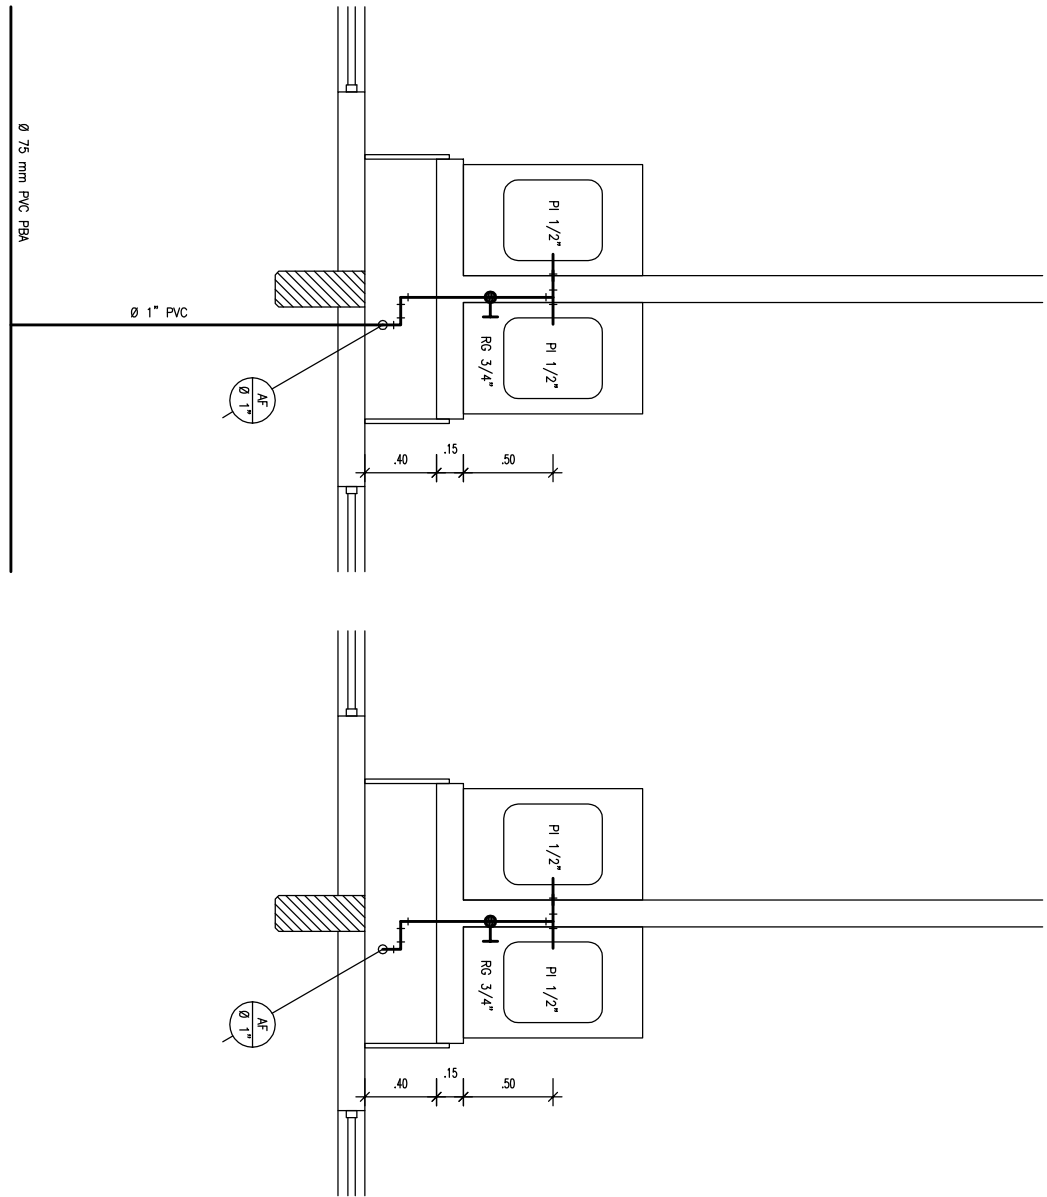

DETALHE 01  
PAVIMENTO 1

DETALHE 01  
PAVIMENTOS 2, 3 E 4

TUBO PVC 20 JEI PBA DN 100 mm

TUBO PVC 20 JEI PBA DN75 mm

TUBO PVC 20 JEI PBA DN75 mm

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS

BLOCO 4

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

PAVIMENTO 1 E PAVIMENTO 2

PROJETO DO PROJETO

PROJETO DO PROJETO

PROJETO DO PROJETO

PROJETO DO PROJETO

08.HI.012