



PAVIMENTO 4




PAVIMENTO 3

- EQUIPAMENTOS
- 1 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 220V X 24+1
ALIMENTAÇÃO 220V X 24+1
 - 2 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
CAPACIDADE 220V X 24+1
ALIMENTAÇÃO 220V X 24+1

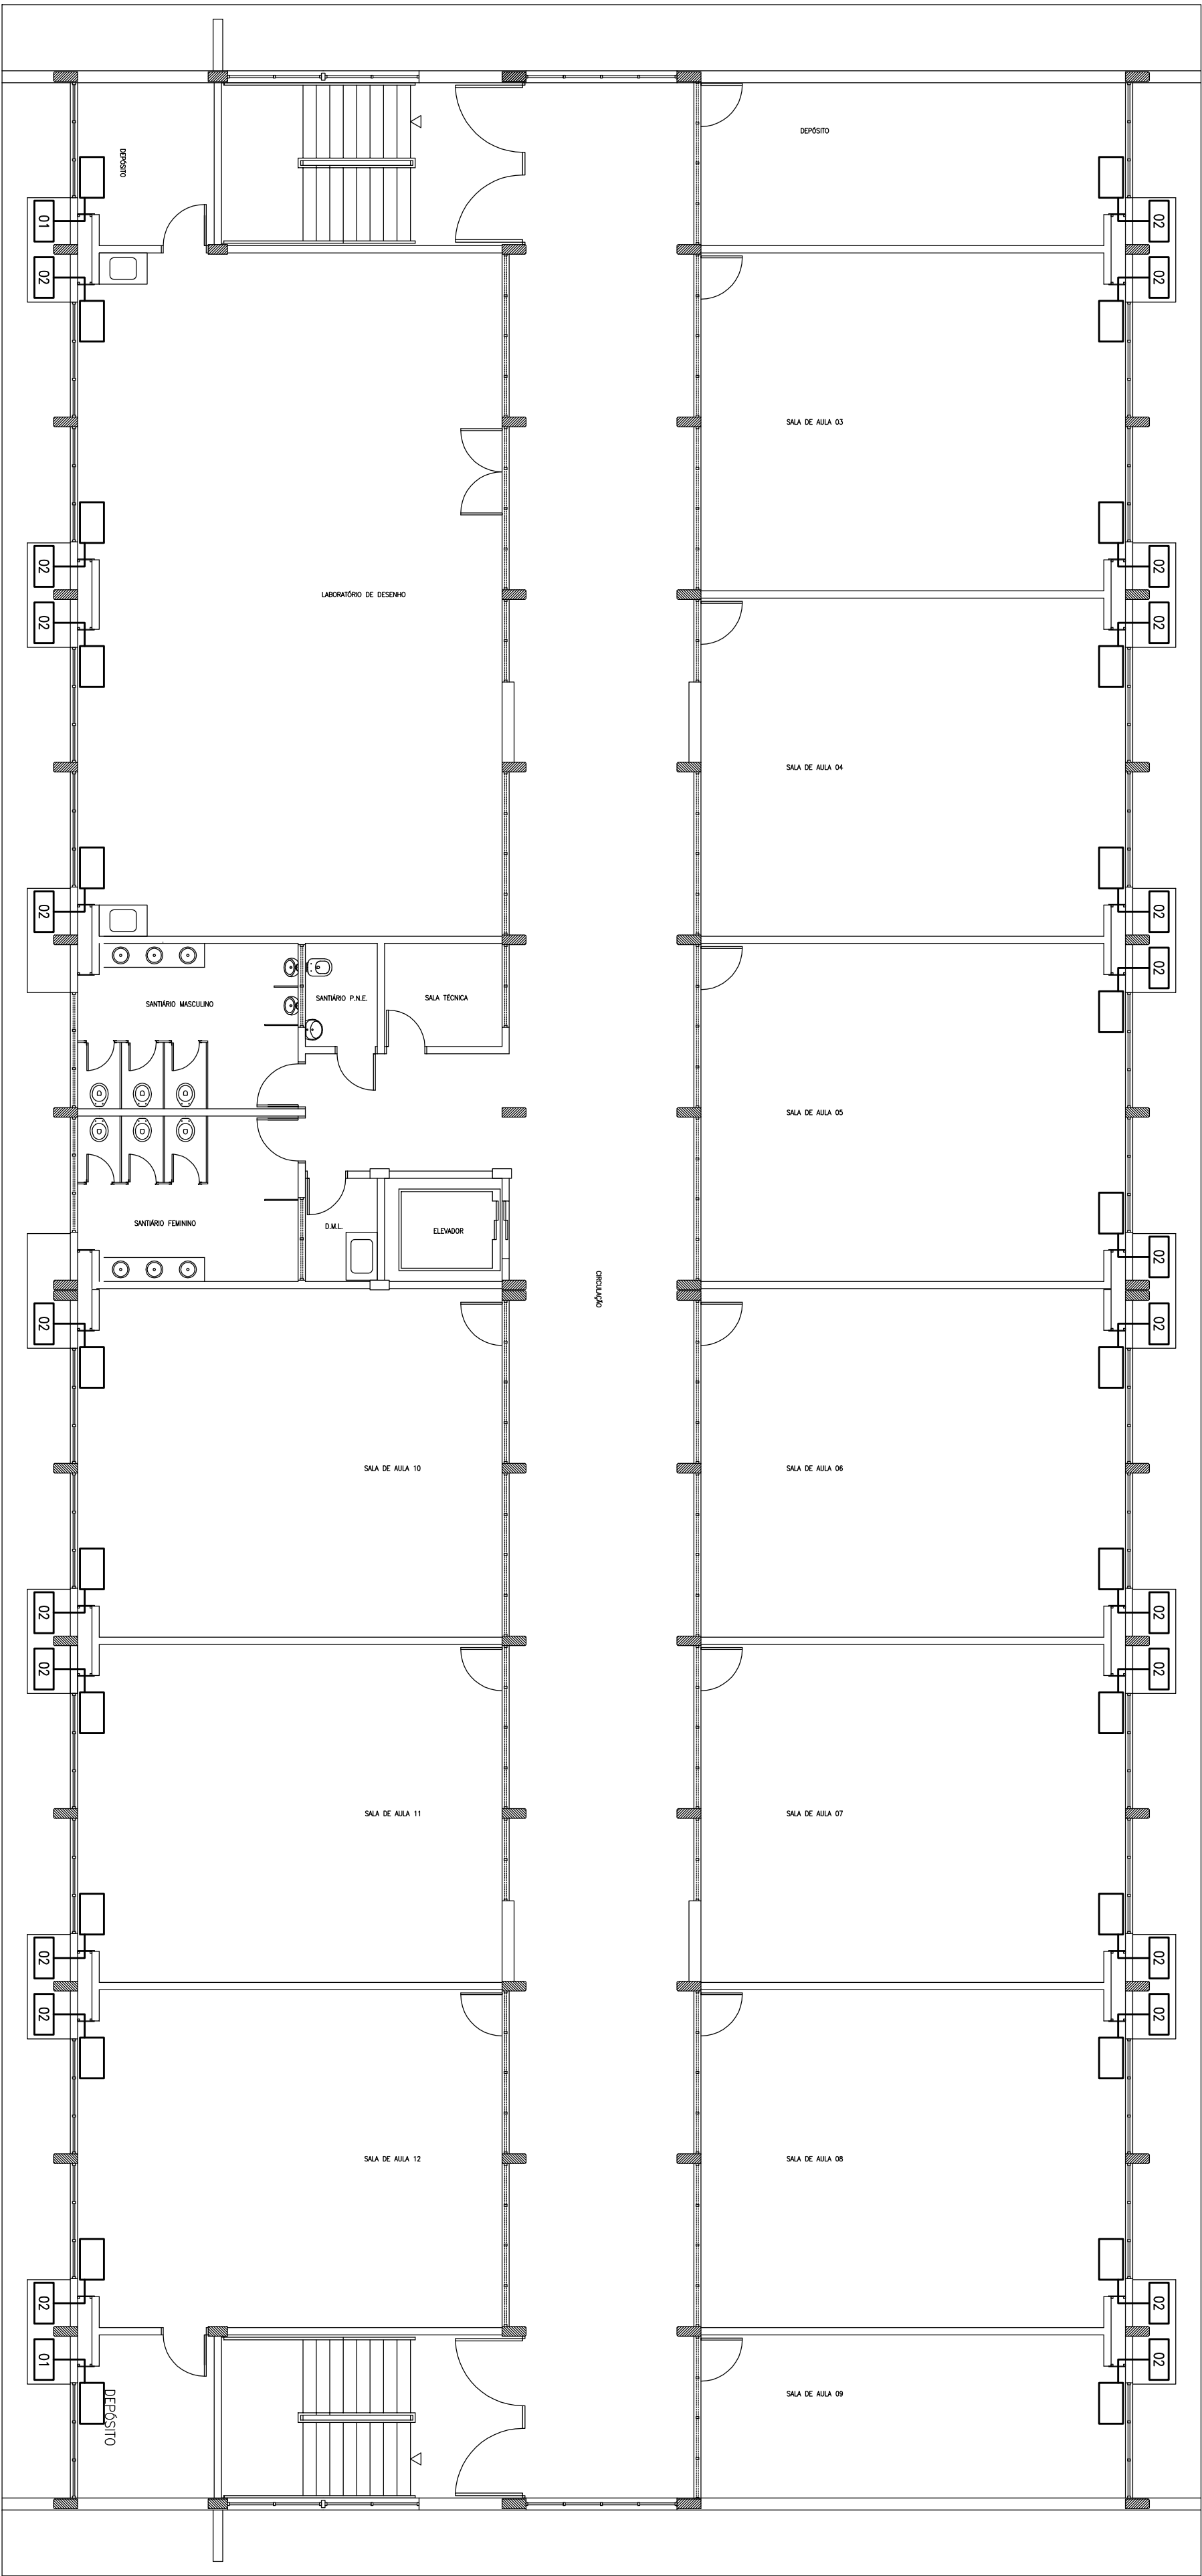

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS



Prefeitura da UFAM

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS

BLOCO 4

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PAVIMENTO 3 E PAVIMENTO 4

08.AC.005