



PAVIMENTO 4




PAVIMENTO 3

- EQUIPAMENTOS**
- 1 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  
COMPRESSOR TIPO ROTATIVO  
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+1
  - 2 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT  
COMPRESSOR TIPO ROTATIVO  
ALIMENTAÇÃO 220 V 2F+1

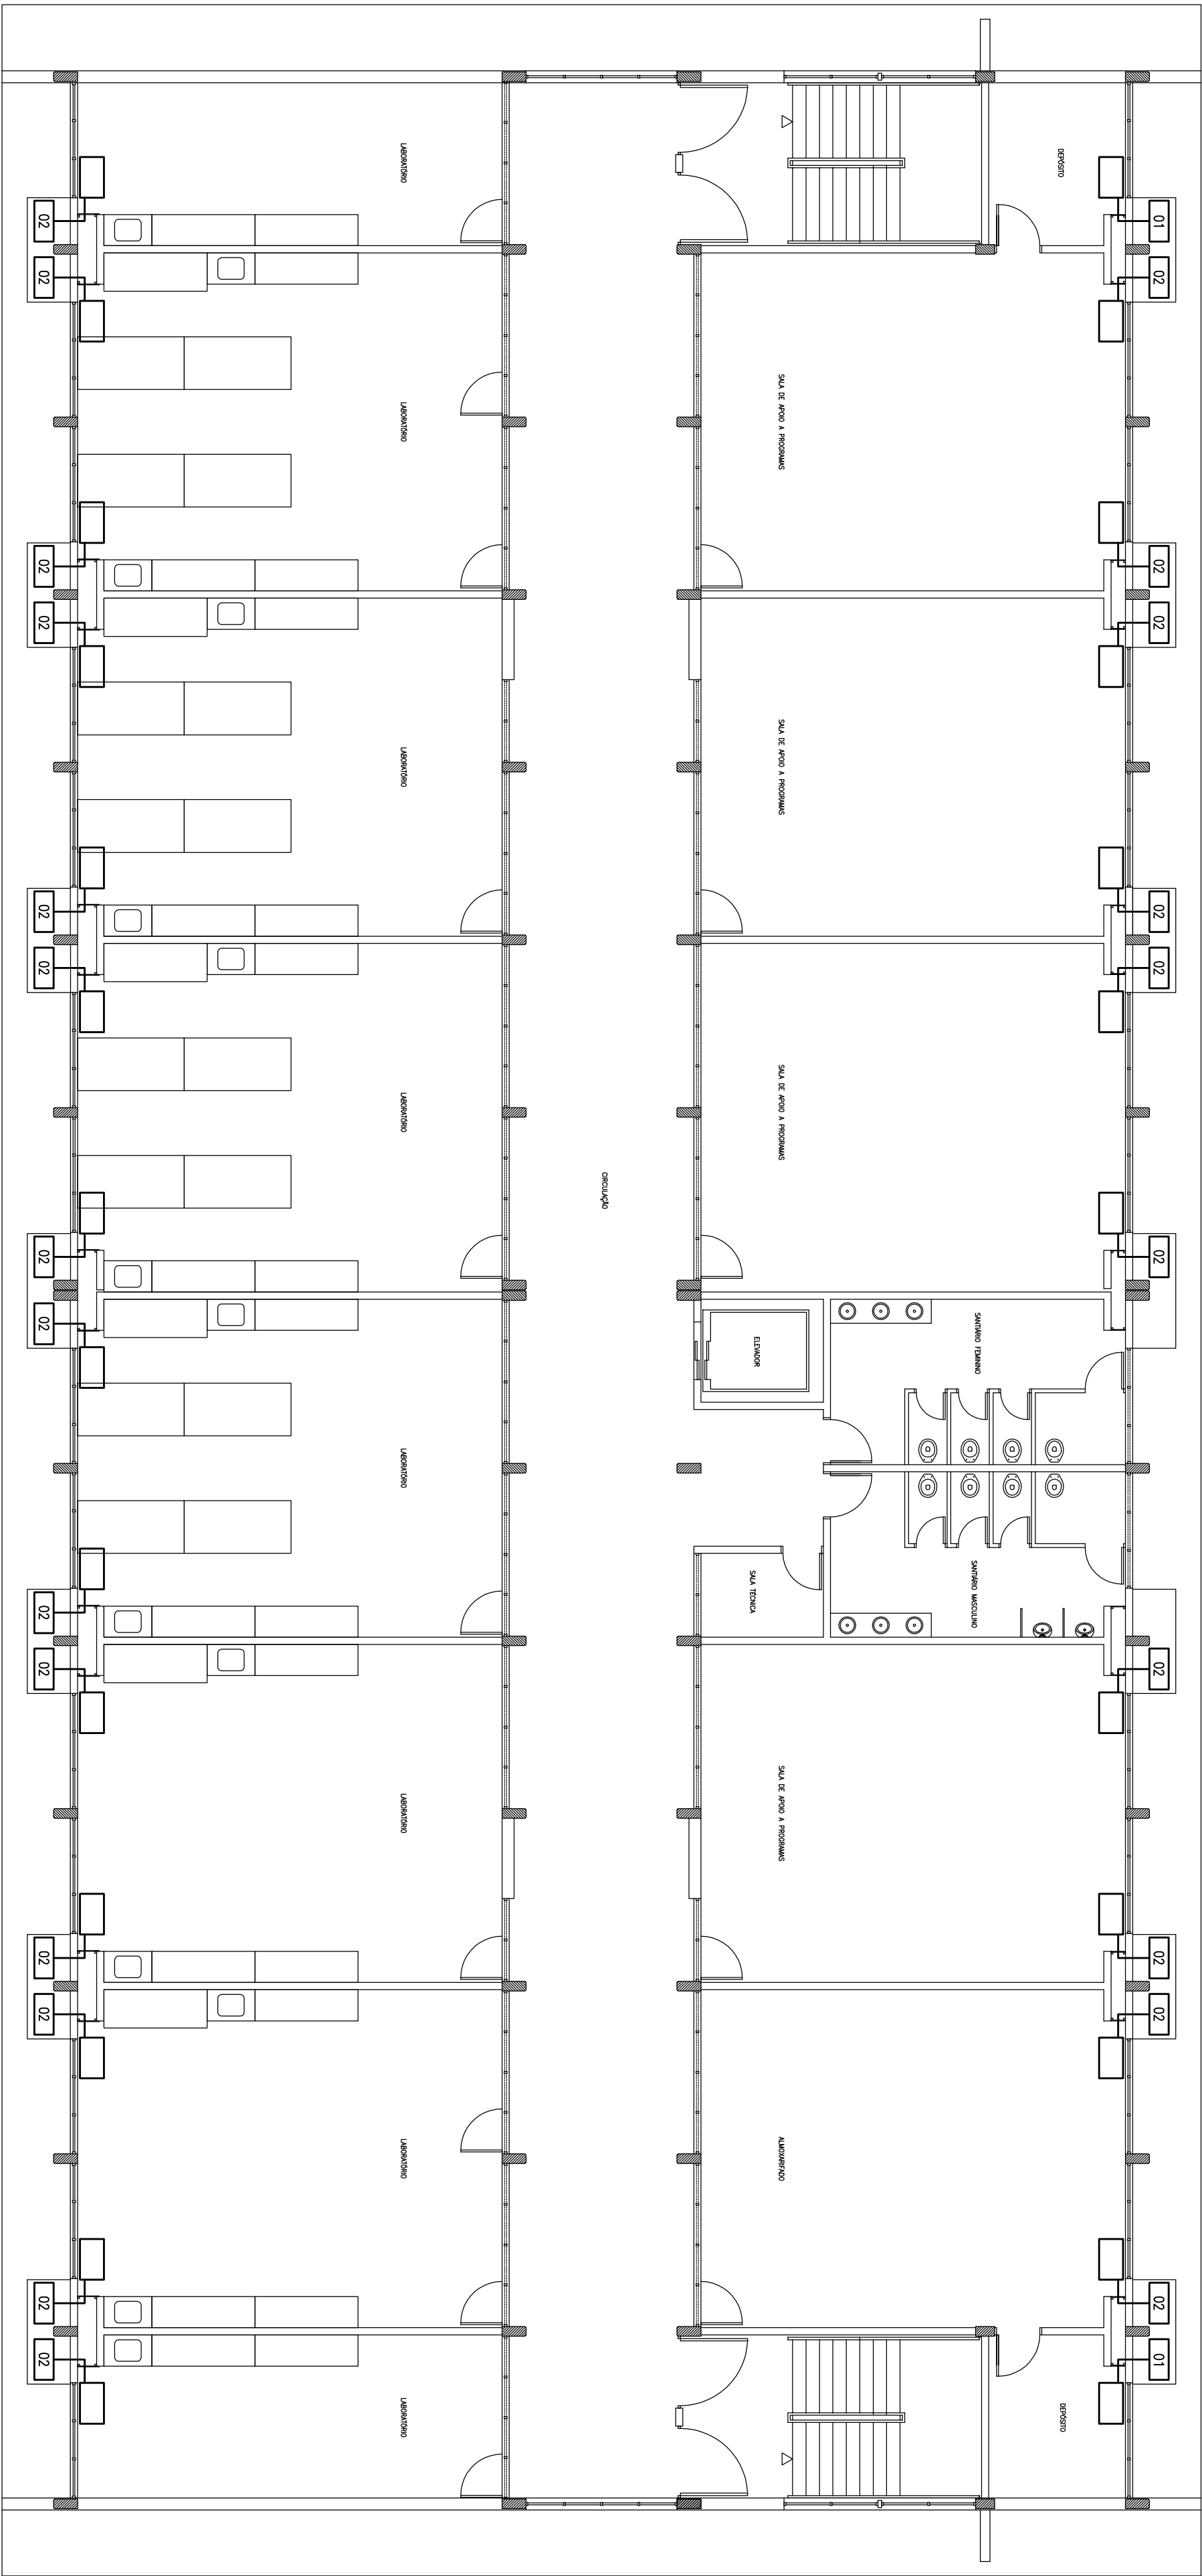

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS



Prefeitura da UFAM

TORRE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 2 DE ITACOATIARA

BLOCO 01

TÍTULO

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PAVIMENTO 3 E PAVIMENTO 4

ALUNO: 00 PROJETU

PROF. TENDERA CARLINO

RAC. CIVIL - CREA AM-088 1033-0

PROF.

DESSENHO

ORION

DATA

2012

ESCALA

1:100

PRINCHIA

14.AC.002